

CÔNG TY TNHH MTV
NƯỚC SẠCH CẦN GIUỘC

Mẫu số: 05 (TT 41/2018/TT-BYT)
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày 09 tháng 5 năm 2024.

BÁO CÁO
Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch tháng 04 năm 2024
(Dùng cho đơn vị cấp nước trong từng lần nội kiểm)

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị cấp nước: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH CẦN GIUỘC.
- Địa chỉ: Ấp Lộc Tiên, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Công suất thiết kế/Tổng HGD được cung cấp nước:

Tên trạm cấp nước/xã	Công suất thiết kế (m ³)	Tổng HGD được cung cấp nước
Ấp Vĩnh Thạnh (xã PV Đông)	640,	573
Phước Lại (xã Phước Lại)	1.200,	1.604,
Cộng : 02 trạm	1.840,	2.177,

- Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) : Nước mặt mua lại từ Công ty CP cấp nước Nhà Bè.
- Thời gian kiểm tra: 05/4/2024
- Người kiểm tra: Phạm Minh Hiếu
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 01 mẫu, vị trí cụ thể nêu ở Bảng kết quả thử nghiệm kèm.

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Có hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước.

C. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC (nhóm A – 8 thông số)

TT	Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số	1	2	...	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
1.	Coliform (CFU/100 ml)	Không phát hiện			<3	Đ
2.	E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt (CFU/100 mL)	Không phát hiện			<1	Đ
3	Asen (As)	Không phát hiện			0.01	Đ
4.	Clo dư tự do (**) (mg/L)	0,56			Trong khoảng 0,2-1,0	Đ
5.	Độ đục (NTU)	Không phát hiện			2	Đ

6.	Màu sắc (TCU)	Không phát hiện		15	Đ
7.	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ		Không có mùi, vị lạ	Đ
8.	PH	7,50		Trong khoảng 6,0- 8,5	Đ

- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.

- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.

.....


D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

.....

Đ. ĐỀ NGHỊ:

Cần Giuộc, ngày 09 tháng 5 năm 2024

Người kiểm tra

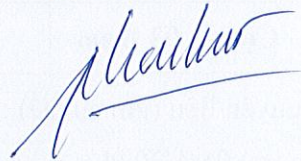

Phạm Minh Hiếu

CÔNG TY TNHH MTV
NƯỚC SẠCH CÀN GIUỘC

Mẫu số: 05 (TT 41/2018/TT-BYT)
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày 09 tháng 5 năm 2024.

BÁO CÁO
Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch tháng 04 năm 2024
(Dùng cho đơn vị cấp nước trong từng lần nội kiểm)

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị cấp nước: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH CÀN GIUỘC.
- Địa chỉ: Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Công suất thiết kế/Tổng HGD được cung cấp nước:

Tên trạm cấp nước/xã	Công suất thiết kế (m ³)	Tổng HGD được cung cấp nước
Ấp Vĩnh Thạnh (xã PV Đông)	640,	573
Phước Lại (xã Phước Lại)	1.200,	1.604,
Cộng : 02 trạm	1.840,	2.177,

- Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) : Nước mặt mua lại từ Công ty CP cấp nước Nhà Bè.
- Thời gian kiểm tra: 05/4/2024
- Người kiểm tra: Phạm Minh Hiếu
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 01 mẫu, vị trí cụ thể nêu ở Bảng kết quả thử nghiệm kèm.

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Có hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước.

C. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC (nhóm A – 8 thông số)

TT	Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số	1	2	...	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
1.	Coliform (CFU/100 ml)	Không phát hiện			<3	Đ
2.	E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt (CFU/100 mL)	Không phát hiện			<1	Đ
3	Asen (As)	Không phát hiện			0.01	Đ
4.	Clo dư tự do (**) (mg/L)	0,56			Trong khoảng 0,2-1,0	Đ
5.	Độ đục (NTU)	Không phát hiện			2	Đ

6.	Màu sắc (TCU)	Không phát hiện		15	Đ
7.	Mùi, vị	Không có mùi, vị lạ		Không có mùi, vị lạ	Đ
8.	PH	7,50		Trong khoảng 6,0- 8,5	Đ

- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.


- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.

.....
D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)
.....

Đ. ĐỀ NGHỊ:

Cần Giuộc, ngày 09 tháng 5 năm 2024

Người kiểm tra

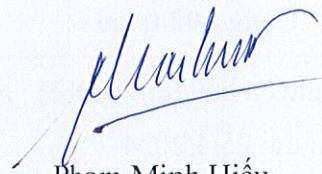

Phạm Minh Hiếu

Trang/ Page No: 1/2

Ngày ban hành/ Date of issue: 08/04/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y238D0635

Mã KQ/ RP. No: 001016737.00

- Tên khách hàng/ Client's Name (c)** : CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH CẦN GIUỘC
- Địa chỉ/ Client's Address (c)** : Ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving** : 05/04/2024
- Thời gian phân tích/ Date of Testing** : 05/04/2024 - 08/04/2024
- Thông tin mẫu/ Information of Sample (c)** : **Trạm 4: gồm xã Phước Lại và ấp Vĩnh Thạnh xã Phước Vĩnh Đông (mua nước từ Công ty cổ phần nước Nhà Bè _CUỐI DÒNG**
- Mô tả mẫu/ Sample Description** : Mẫu nước chứa trong can nhựa kín
- Bảng kết quả/ Results Table** :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method	QCĐP 01- 2022/ LA
1	Coliforms (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/100mL	1	ISO 9308-1:2014	< 3
2	Escherichia coli (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/100mL	1	ISO 9308-1:2014	< 1
3	Asen (As) (*)/ Arsenic (As) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.0003	TS-KT-QP-28:2021	0.01
4	Clo tự do (tính theo Cl ₂) (*)/ Free chlorine (as Cl ₂) (*)	0.56	mg/L	-	TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017)	0.2 - 1
5	Độ đục (*)/ Turbidity (*)	Không phát hiện/ Not Detected	NTU	-	SMEWW 2130 B:2023	2
6	Độ màu/ Color	Không phát hiện/ Not Detected	TCU	1.67	SMEWW 2120 C:2023	15
7	Mùi, vị (*)/ Odor, taste (*)	Không có mùi, vị lạ	-	-	TS-KT-QP-73:2023 (Ref. SMEWW 2150:2023, SMEWW 2160:2023, TCVN 2653:1978)	Không có mùi, vị lạ
8	pH (*)/ pH value (*)	7.50	-	-	TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

Trang/ Page No: 2/2


Ngày ban hành/ Date of issue: 08/04/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y238D0635

Mã KQ/ RP. No: 001016737.00

STT/ No.	Chi Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử Nghiệm/ Test Method
-------------	---	-----------------------	-----------------	--------------	--



Chú thích/ Remarks:

Mẫu thử có các chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp theo QCĐP 01-2022/LA

1. (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.

2. (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.

3. GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ LOD: Limit of detection.

4. Mẫu do khách hàng cung cấp./ The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN



HUỶNH TẤN CƯỜNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
2. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
3. Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04